


Institut für med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Währingerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Dr. med. univ. Alexander Indra



Akkreditierte Konformitätsbewertungsstelle
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
Inspektionsstelle des Geschäftsfeldes Öffentliche Gesundheit, ID: 0406

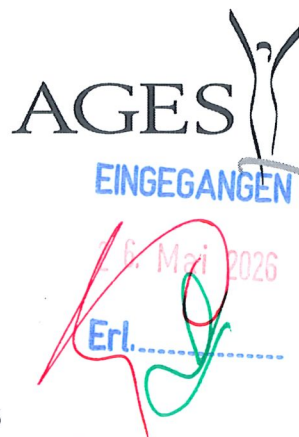

Marktgemeinde Niederhollabrunn
Amtsweg 1
2004 Niederhollabrunn

Datum: 19.05.2026
Kontakt: DI Dr. Walter Pribil
Tel.: +43(0)5 0555 37274
Fax: +43 50 555 37109
E-Mail: walter.pribil@ages.at
Dok. Nr.: D-21270181

INSPEKTIONSBERICHT

über eine Inspektion gem. ÖNORM M 5874 im Rahmen der Trinkwasserverordnung / ÖLMB Kapitel B1 in der jeweils gültigen Fassung
Der Inspektionsbericht umfasst Ortsbefund, Prüfbericht und Gutachten

Dieser Inspektionsbericht gilt nur für den/die Untersuchungsauftrag/-aufträge der gegenständlichen Auftragsnummer.
Dieser Inspektionsbericht darf nur im Gesamten vervielfältigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veröffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefügt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 26053237

Kunde/Auftraggeber: Marktgemeinde Niederhollabrunn
Kundennummer: 6205393
Datum der Inspektion: siehe Datum/Daten der Probenahme(n)
Inspiziertes Objekt: WVA Niederhollabrunn-Wasser d. WVA Stock
Anlagen-Id: WL-900

Leiter der Inspektion: DI Dr. Walter Pribil

Rechnungsempfänger: Marktgemeinde Niederhollabrunn, Amtsweg 1, 2004 Niederhollabrunn
Inspektionsbericht ergeht an: Amt der NÖ Landesregierung
Marktgemeinde Niederhollabrunn



ORTSBEFUND

Parameter	Ergebnis	N	K
Beschreibung der Wasserversorgungsanlage			
Beschreibung der Anlage	Bezeichnung und Standort der WVA: Niederhollabrunn – Wasser der WVA Stockerau Erstinspektion durchgeführt von: Mag. Elisabeth Zwingraf am: 24.06.2020 Schema der Wasserversorgungsanlage: ja Fotodokumentation: ja Art der Wasserversorgung: öffentlich Unterliegt dem LMSVG: ja Abgegebene tägliche Wassermenge (Jahresdurchschnitt): 270 m ³ /d Anzahl der versorgten Einwohner: 1900 Besondere Verbrauchsverhältnisse: nein Anzahl und Art von Wassergewinnungsstellen: versorgt mit Wasser der WVA Stockerau Verbund mit anderen WVA: WVA Stockerau Anzahl und Volumen von Wasserspeichern: 1.800 m ³ Fassungsvermögen Anzahl von Versorgungszonen: 2 Angaben zum Rohrnetz: Ringleitung, ca. 35 km Wasserdesinfektionsanlage(n): nein Wasseraufbereitungsanlage(n): nein Einrichtungen zur Desinfektion im Notfall: nein Vorkehrungen für Extremereignisse: nicht vorhanden Spezielle behördliche Vorgaben Bescheide: GS4-SR-48/077-2012 Vorgegangene Inspektionen: regelmäßige halbjährliche Kontrollen Angaben Hochbehälter Niederhollabrunn Lage: Parz. Nr. 1678/2 und 1677 KG Niederhollabrunn nähere Umgebung, Nutzungsart: Feld Einzäunung/Objektschutz: Alarmgesichert Ausführung: Hochbehälter, unterirdisch Material: Beton Fassungsvermögen: 800 m ³ ; Kammeranzahl: 2 Wasserkammer baulich von Schieberkammer getrennt: ja Zugang/Einstiegsöffnung: Türe (vertikaler Zugang); ausreichend überhöht Abdeckung der Einstiegsöffnung/Material: Metall Dichtungsband vorhanden: ja; Versperrt: ja, Schloss Be- und Entlüftung: Entlüftungspilz Sicherung gegen Eindringen von Kleintieren: ja Einspeisung des Wassers: unmittelbar ins Netz Überlaufleitung: Froschklappe		1
Angaben zu Behältern (Wasserspeicherung)			
Bezeichnung des Behälters	Hochbehälter		2
Anmerkungen	Das besichtigte Objekt Hochbehälter: keine relevanten Feststellungen		2

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

- 1.) Inspektion und Probenahme bei Wasserversorgungs- und Wasserabfüllanlagen
Ext.Norm: ÖNORM M 5874:2009, Dok.Code: SVA 9626
- 2.) Angaben zu Behälter (Wasserspeicherung)

PRÜFBERICHT

Dieser Prüfbericht einschließlich der enthaltenen Prüfergebnisse gilt ausschließlich für den/die vorliegenden Prüfgegenstand/-gegenstände und den Umfang der durchgeführten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Übergabe an die AGES hatte die Prüfstelle keinen Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherheit, die sich aus der Probenahme ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit (sofern angegeben) berücksichtigt, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Dieser Prüfbericht darf grundsätzlich nur im Gesamten vervielfältigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veröffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefügt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Probenummer: 26053237-001

Externe Probenkennung: T26-00377.301
 Probe eingelangt am: 28.04.2026
 Probenart: Privatprobe
 Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser
 Kategorie / Matrix: TW-Netzentnahme
 Auftragsgrund: halbjährliche Untersuchung
 Untersuchungsauftrag: Trinkwasser, Netzentnahme
 Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: WVA Niederhollabrunn-Wasser d. WVA Stock
Anlagen-Id: WL-900
Probenahmestelle: Probenahmestelle 1 - Hochbehälter Niederhollabrunn, Probenahmehahn
Ablauf
Probestellen-Nr.: N7553231R3

Probenahmedatum: 28.04.2026
 Uhrzeit Beprobung: 07:55
 Probenahme durch: AGES
 im Auftrag des Instituts: Ja
 Probenahme gemäß Norm: EN ISO 19458:2006 08
 Probenehmer: Ernad Ceman
 Probentransport: gekühlt
 Probengefäße: institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
 vorangegangene Untersuchung: 25162011-001
 Witterung bei der Probenahme: sonnig
 Witterung an den Vortagen: wechselhaft
 Lufttemperatur (°C): 10,0
 Untersuchung von-bis: 28.04.2026 - 19.05.2026

Probenahmeinformation:

Parameter	Ergebnis	N	K
Messungen vor Ort			
Wassertemperatur	10,2 °C		3
pH Wert (vor Ort)	7,4		3
Leitfähigkeit (vor Ort)	968 µS/cm		3
Färbung (vor Ort)	farblos, klar		3

Parameter	Ergebnis	N	K
Geruch (vor Ort)	nicht auffallend		3
Geschmack (vor Ort)	nicht durchgeführt		3

Probenbeschreibung:

Parameter	Ergebnis	N	K
Entnahmestelle und Herkunft des Wassers			
Entnahmestelle	Die Probe wurde an einem Probenhahn am Ablauf im Hochbehälter entnommen. Sie entspricht einem Wasser der WVA Stockerau.		4

Prüfergebnisse:

Parameter	Ergebnis	IPW	PW	Einheit	N	K
Mikrobiologische Parameter						
koloniebildende Einheiten bei 22°C Bebrütungstemperatur	4	max. 100		KBE/ml		5
koloniebildende Einheiten bei 37°C Bebrütungstemperatur	2	max. 20		KBE/ml		5
Escherichia coli	0		max. 0	KBE/100ml		6
Coliforme Bakterien	0	max. 0		KBE/100ml		6
Intestinale Enterokokken	0		max. 0	KBE/100ml		7

Allfällig verwendete Abkürzungen:

IPW Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
 PW Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert
 < [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentar:

- 3.) Bestimmung von Ozon in Wasser
 DIN 38408-3 (2011-04) (DPD-Methode), Dok.Code: PV 7604
 Messung von gelöstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
 EN ISO 5814 (2012-10), Dok.Code: PV 6090
 Messung der Temperatur von Wasser und Luft
 ÖNORM M 6616 (1994-03), Dok.Code: PV 7508
 Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (Cl) in Wasser
 EN ISO 7393-2 (2019-03), Dok.Code: PV 7604
 Messung der elektrischen Leitfähigkeit von Wasser
 EN 27888 (1993-09), DokCode: PV 7511
 Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
 EN ISO 10523 (2012-02), Dok.Code: PV 7512
 Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der äußeren
 Beschaffenheit einer Wasserprobe
 ÖNORM M 6620 (2012-12), Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab niedrige Koloniezahlen bei 22°C und niedrige Koloniezahlen bei 37°C.
 Escherichia coli war nicht nachweisbar.
 Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.

Probennummer: 26053237-002

Externe Probenkennung: T26-00377.302
 Probe eingelangt am: 28.04.2026
 Probenart: Privatprobe
 Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser
 Kategorie / Matrix: TW-Netzentnahme
 Auftragsgrund: halbjährliche Untersuchung
 Untersuchungsauftrag: Trinkwasser, Netzentnahme
 Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: WVA Niederhollabrunn-Wasser d. WVA Stock
Anlagen-Id: WL-900
Probenahmestelle: Probenahmestelle 2 - Ortsnetz Bruderndorf, Nördlicher Bereich
Probstellen-Nr.: N7552656R3

Probenahmedatum: 28.04.2026
 Uhrzeit Beprobung: 08:25
 Probenahme durch: AGES
 im Auftrag des Instituts: Ja
 Probenahme gemäß Norm: EN ISO 19458:2006 08
 Probenehmer: Ernad Ceman
 Probentransport: gekühlt
 Probengefäße: institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
 vorangegangene Untersuchung: 25079796-001
 Witterung bei der Probenahme: sonnig
 Witterung an den Vortagen: wechselhaft
 Lufttemperatur (°C): 10,5
 Untersuchung von-bis: 28.04.2026 - 19.05.2026

Probenahmeinformation:

Parameter	Ergebnis	N	K
Messungen vor Ort			
Wassertemperatur	11,9 °C		3
pH Wert (vor Ort)	7,3		3
Leitfähigkeit (vor Ort)	967 µS/cm		3
Färbung (vor Ort)	farblos, klar		3
Geruch (vor Ort)	nicht auffallend		3
Geschmack (vor Ort)	nicht durchgeführt		3

Probenbeschreibung:

Parameter	Ergebnis	N	K
Entnahmestelle und Herkunft des Wassers			
Entnahmestelle	Die Probe wurde an einem Wasserhahn in der Küche der Firma HDT, Marktstraße 24 entnommen. Sie entspricht dem Wasser der WVA Stockerau.		4

Probennummer: 26053237-003

Externe Probenkennung: T26-00377.303
 Probe eingelangt am: 28.04.2026
 Probenart: Privatprobe
 Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser
 Kategorie / Matrix: TW-Netzentnahme
 Auftragsgrund: halbjährliche Untersuchung
 Untersuchungsauftrag: Trinkwasser, Netzentnahme
 Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: WVA Niederhollabrunn-Wasser d. WVA Stock
Anlagen-Id: WL-900
Probenahmestelle: Probenahmestelle 3 - Ortsnetz Streitdorf 40, Österr. Schweineprüfanstalt GesmbH.
Probstellen-Nr.: N7552878R3

Probenahmedatum: 28.04.2026
 Uhrzeit Beprobung: 08:50
 Probenahme durch: AGES
 im Auftrag des Instituts: Ja
 Probenahme gemäß Norm: ISO 5667-5:2006 04, EN ISO 19458:2006 08
 Probenehmer: Ernad Ceman
 Probentransport: gekühlt
 Probengefäße: institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
 vorangegangene Untersuchung: 25073412-003
 Witterung bei der Probenahme: sonnig
 Witterung an den Vortagen: wechselhaft
 Lufttemperatur (°C): 12,0
 Untersuchung von-bis: 28.04.2026 - 19.05.2026

Probenahmeinformation:

Parameter	Ergebnis	N	K
Messungen vor Ort			
Wassertemperatur	11,4 °C		3
pH Wert (vor Ort)	7,3		3
Leitfähigkeit (vor Ort)	964 µS/cm		3
Färbung (vor Ort)	farblos, klar		3
Geruch (vor Ort)	nicht auffallend		3
Geschmack (vor Ort)	nicht durchgeführt		3

Probenbeschreibung:

Parameter	Ergebnis	N	K
Entnahmestelle und Herkunft des Wassers			
Entnahmestelle	Die Probe wurde an einem Wasserhahn im Büro der österreichischen Schweineprüfanstalt, Streitdorf 40, entnommen.		4

Prüfergebnisse:

Parameter	Ergebnis	IPW	PW	Einheit	N	K
Chemische Parameter						
Gesamthärte	4,82			mmol/l		8
Gesamthärte	27,1			°dH		8
Carbonathärte	19,8			°dH		9
Säurekapazität bis pH 4,3	7,1			mmol/l		9
Hydrogencarbonat	428,3			mg/l		9
Calcium (Ca)	124			mg/l		8
Magnesium (Mg)	41,8			mg/l		8
NPOC (nicht ausblasbarer organischer Kohlenstoff)	1,4			mg/l		10
Nitrat	18		max. 50	mg/l		11
Nitrit	<0,020		max. 0,10	mg/l		12
Ammonium	<0,040	max. 0,50		mg/l		13
Chlorid (Cl ⁻)	92	max. 200		mg/l		11
Sulfat	80	max. 250		mg/l		11
Eisen (Fe)	<0,0300	max. 0,200		mg/l		8
Mangan (Mn)	<0,0100	max. 0,0500		mg/l		8
Natrium (Na)	42,5	max. 200		mg/l		8
Kalium (K)	6,1			mg/l		8
Mikrobiologische Parameter						
koloniebildende Einheiten bei 22°C Bebrütungstemperatur	10	max. 100		KBE/ml		5
koloniebildende Einheiten bei 37°C Bebrütungstemperatur	5	max. 20		KBE/ml		5
Escherichia coli	0		max. 0	KBE/100ml		6
Coliforme Bakterien	0	max. 0		KBE/100ml		6
Intestinale Enterokokken	0		max. 0	KBE/100ml		7

Allfällig verwendete Abkürzungen:

IPW Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
 PW Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert
 < [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar

Kommentar:

- 3.) Bestimmung von Ozon in Wasser
 DIN 38408-3 (2011-04) (DPD-Methode), Dok.Code: PV 7604
 Messung von gelöstem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser
 EN ISO 5814 (2012-10), Dok.Code: PV 6090
 Messung der Temperatur von Wasser und Luft
 ÖNORM M 6616 (1994-03), Dok.Code: PV 7508
 Messung von freiem Chlor (Cl) und gebundenem Chlor (Cl) in Wasser
 EN ISO 7393-2 (2019-03), Dok.Code: PV 7604
 Messung der elektrischen Leitfähigkeit von Wasser
 EN 27888 (1993-09), Dok.Code: PV 7511
 Bestimmung des pH-Wertes in Wasser
 EN ISO 10523 (2012-02), Dok.Code: PV 7512
 Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der äußeren
 Beschaffenheit einer Wasserprobe
 ÖNORM M 6620 (2012-12), Dok.Code: PV 8689



Beurteilung:

Die Untersuchung ergab niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.

Probennummer: 26053237-004

Externe Probenkennung: T26-00377.304
 Probe eingelangt am: 28.04.2026
 Probenart: Privatprobe
 Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser
 Kategorie / Matrix: TW-Netzentnahme
 Auftragsgrund: halbjährliche Untersuchung
 Untersuchungsauftrag: Trinkwasser, Netzentnahme
 Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: WVA Niederhollabrunn-Wasser d. WVA Stock
Anlagen-Id: WL-900
Probenahmestelle: Probenahmestelle 5 - Ortsnetz Haselbach
Probstellen-Nr.: N7551951R3

Probenahmedatum: 28.04.2026
 Uhrzeit Beprobung: 09:10
 Probenahme durch: AGES
 im Auftrag des Instituts: Ja
 Probenahme gemäß Norm: EN ISO 19458:2006 08
 Probenehmer: Ernad Ceman
 Probentransport: gekühlt
 Probengefäße: institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
 vorangegangene Untersuchung: 25162011-003
 Witterung bei der Probenahme: sonnig
 Witterung an den Vortagen: wechselhaft
 Lufttemperatur (°C): 13,5
 Untersuchung von-bis: 28.04.2026 - 19.05.2026

Probenahmeinformation:

Parameter	Ergebnis	N	K
Messungen vor Ort			
Wassertemperatur	12,3 °C		3
pH Wert (vor Ort)	7,2		3
Leitfähigkeit (vor Ort)	967 µS/cm		3
Färbung (vor Ort)	farblos, klar		3
Geruch (vor Ort)	nicht auffallend		3
Geschmack (vor Ort)	nicht durchgeführt		3

Probenbeschreibung:

Parameter	Ergebnis	N	K
Entnahmestelle und Herkunft des Wassers			
Entnahmestelle	Die Probe wurde an einem Wasserhahn in der Küche des Feuerwehrhauses Haselbach entnommen. Sie entspricht einem Wasser der WVA Stockerau.		4

- 10.) Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffes (NPOC-Methode)
Ext.Norm: ÖNORM EN 1484:2019-04, Dok.Code: 7500
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 11.) Bestimmung von gelösten Anionen Chlorid, Fluorid, Nitrat und Sulfat mittels Flüssigkeits-Ionenchromatographie
Ext.Norm: EN ISO 10304-1:2009-03, Dok.Code: 7518
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 12.) Bestimmung von Nitritstickstoff mit der Fließanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion
Ext.Norm: EN ISO 13395:1996-07, Dok.Code: 7552
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz
- 13.) Bestimmung von Ammonium - Verfahren mittels Fließanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion
Ext.Norm: EN ISO 11732:2005-02, Dok.Code: 7551
Durchführendes Labor: Institut für Hydroanalytik Linz, Linz

Zeichnungsberechtigt:

DI Dr. Walter Pribil e.h.


----- Ende des Prüfberichts -----

GUTACHTEN

Das von der WVA Stockerau gelieferte und in den Ortsnetzen der WVA Niederhollabrunn verteilte Wasser entspricht in den überprüften Objekten im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Gutachter:

DI Dr. Walter Pribil

Signaturwert	Vm90gEXRLt4sqY6eOft2gg3PNFJFhgKqYFO+Yig+clhclDNQQkoGzfOgxfFurvJiWw3FxtinJ64VoTN89oCyRuqBAOND34Y76LG9WFutHToGk707ScQnYFydYrtzj2CBX45lwoFJBAbTHf/woG/NKRXX41+QLWygsvzopEPrzuJATnSfMcW112KGP0FMALPfmkR4tsTOdw+/Ex9nVtf7W8L5nCmW8/T6pYfDV9r8dhE3GThukbTRL5E1pdEpGFAs+WZeHhshxCrnPffzLXHgzjrpxCBZSN/AIHbQLNZn+NWB8OuB/mZSTqXFOfaos4SUwshF6f1bbJw1Pkp1ff53Zc1poRhZnu1ZkXW/pGhk/BX6dJBj+qhScu8ddzY+H0oFkXPrbfONz3jUgXVCYN3KzLcCckVALMmPhFsFNJ/HKicfi7WD8u0gpKaEhrPEoRU9YacrZXIamEigWca2/egeyJt5iMNVsnISgqPzs9GrGUmW3ro7ZuSZ/ZJnlYif2Hl2ilYYqx76vcXucWywJr/oS1B2/ae1OSG8azAJi3IjP/ZNG6NUwf3JPX5kFCVeu9JnGqd6IdsyUDFlwxs1pLyrhVEuzBJ1IM0nagetKkVE0RUcd9+OaExFPNpzRnDMN8IQSWUn3c7Et6Bpe5tI ndfmedPdW+hvWdp/+BX51NqazA=	
	Unterzeichner	serialNumber=null CN=Oesterr. Agentur f. Gesundheit u. Ernaehrungssicherheit GmbH C=AT
	Datum/Zeit-UTC	2026-05-19T15:53:12Z
	Aussteller-Zertifikat	CN=GLOBALTRUST 2015 GOVERNMENT 1,OU=GLOBALTRUST Certification Service,O=e-commerce monitoring GmbH, L=Wien, ST=Wien, C=AT
	Serien-Nr.	153222131642797013526538515
	Methode	urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
	Parameter	etsi-bka-moa-1.0
Prüfinformation	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at	

